


# UPS 的切換電壓波形測量 K0043-C03

使用電能質量分析儀 PQ3198 能夠測量 UPS（無間斷電源）的切換電壓波形。

## 要點

- 便宜的 UPS 在 UPS 運作時的電壓波形有時候不是正弦波輸出而是方波輸出。
- 另外，沒做頻率補償的，在切換時有時候會產生電壓突升（瞬間性的電壓上升）或電壓突降（瞬間性的電壓下降·下陷）。

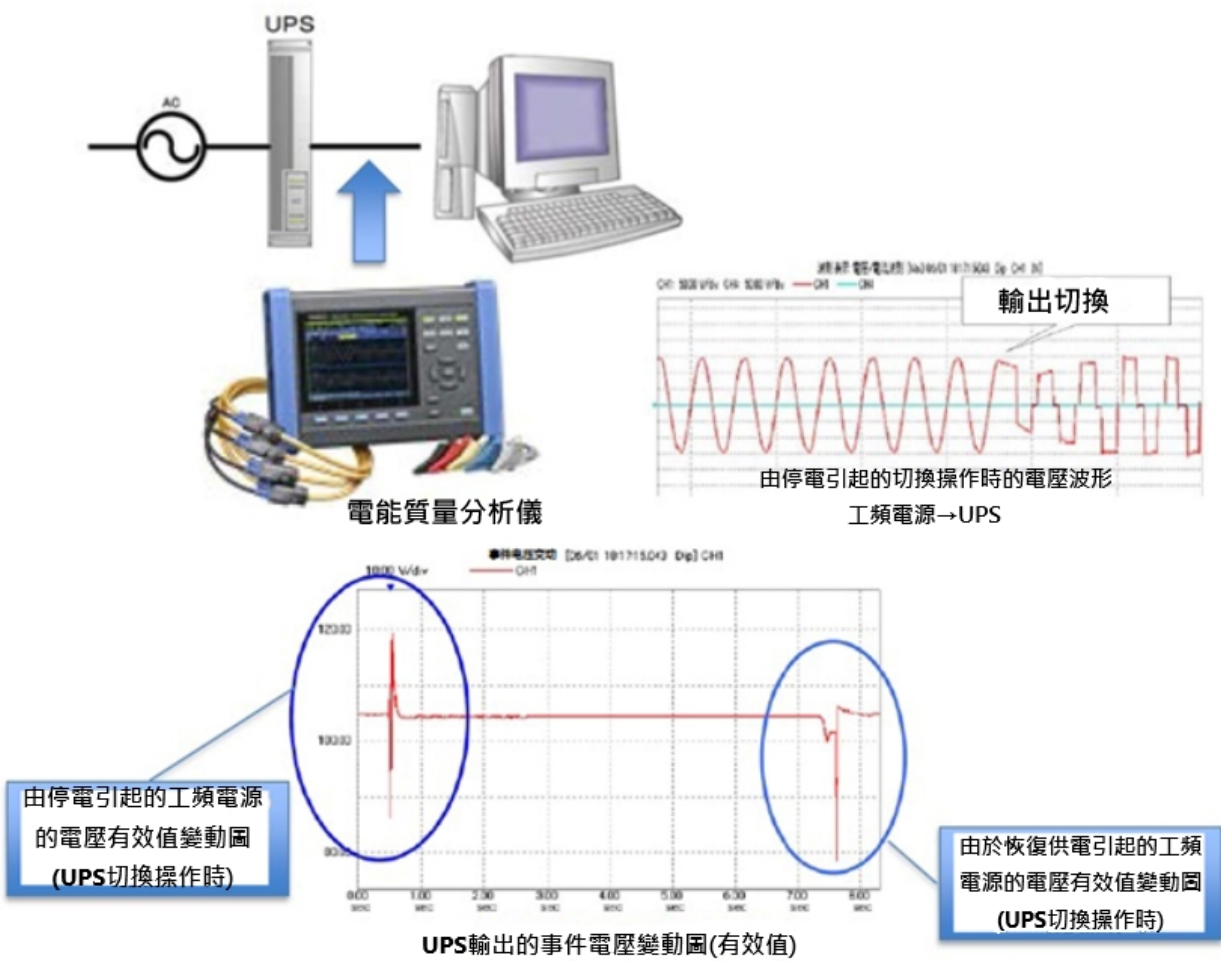

## 使用儀器

電能質量分析儀 PQ3198-92（600A 傳感器 4 個的套裝，標配 PC 應用軟體）

電能質量分析儀 PQ3198-94（6000A 傳感器 4 個的套裝，標配 PC 應用軟體）

電能質量分析儀 PQ3100-91（600A 傳感器 2 個的套裝，標配 PC 應用軟體）

電能質量分析儀 PQ3100-92 (600A 傳感器 4 個的套裝, 標配 PC 應用軟體)

電能質量分析儀 PQ3100-94 (6000A 傳感器 4 個的套裝, 標配 PC 應用軟體)

※ 記載的內容是根據 2019 年 3 月發行的儀器型號。產品參數可能會有更改, 請以現在發行的為準。