


卡車接地的保養點檢 M0035-C02

使用 2 電極法對卡車接地進行保養點檢。

要點

- 指針型高阻計 3490 僅需一台即可進行接地電阻測量（2 電極法）和絕緣電阻測量、AC 電壓測量。像卡車接地的接地電阻測量或分電盤的絕緣電阻測量等只需要 1 台測量儀即可做到加油站的保養點檢。
 - 卡車接地的上限值因地區而異。請參考"油罐車用戶的操作指南"等遵從各地區規定進行。
 - 使用 3 電極法需要接地電阻測量值的情況下，用接地電阻計 FT6031-03 進行測量。
- ※ FT6031-03 無法測量絕緣電阻。

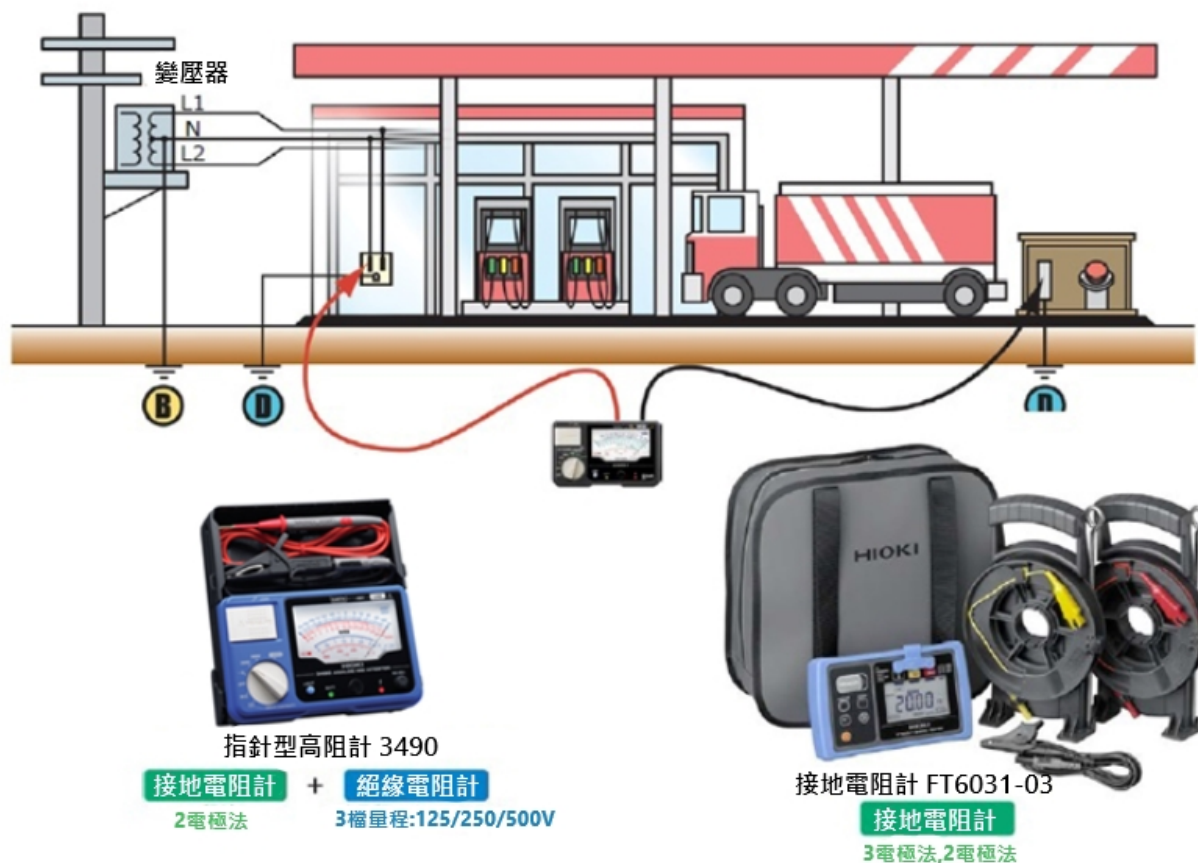

使用儀器

指針型高阻計：3490

接地電阻計：FT6031-03

※ FT6031-03 無法測量絕緣電阻。

※ 記載的內容是根據 2017 年 2 月發行的儀器型號。產品參數可能會有更改，請以現在發行的為準。