



高壓斷路器運作試驗 M0003-C01

測量變電站高壓斷路器的時間，對主電路和輔助接點的運作進行試驗

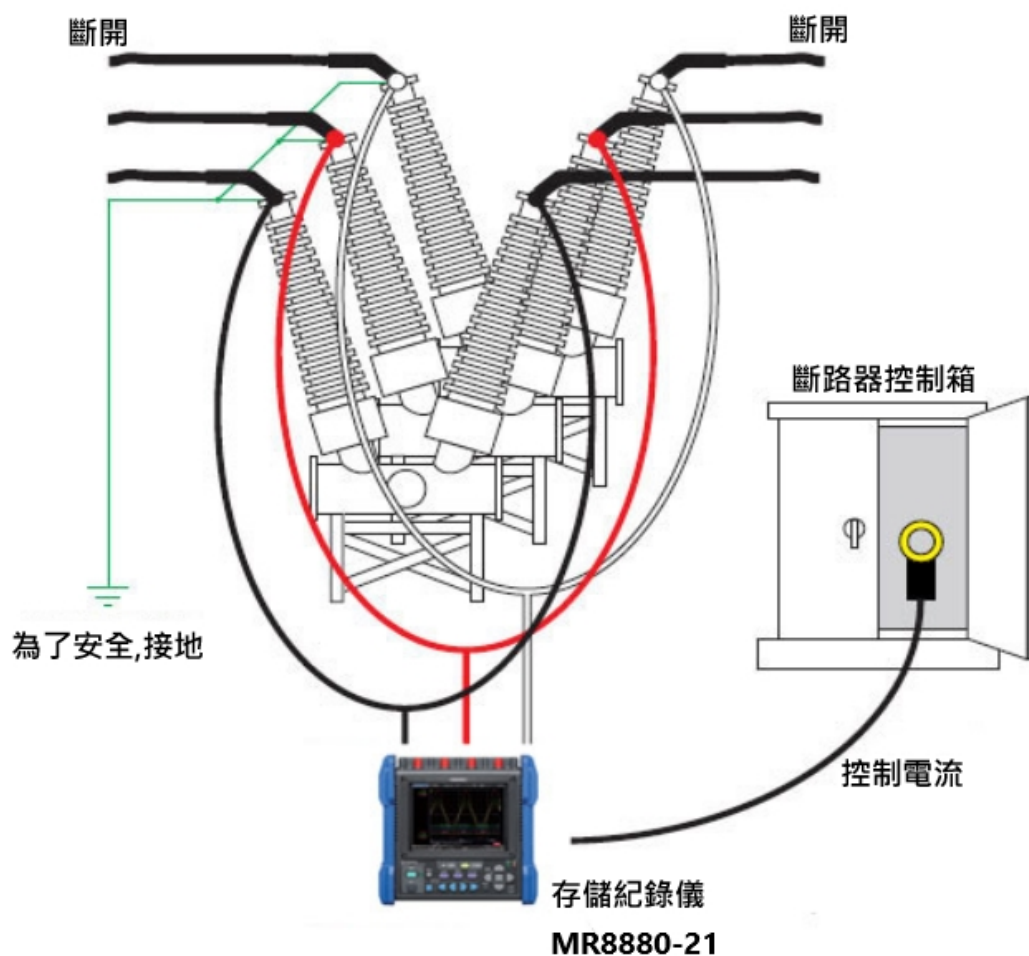

- * 定期對變電所的高壓斷路器作試驗。
- * 確認主電路、輔助接點運作時間及時間差是否在規定範圍內。
- * 邏輯探頭測量主電路接點及輔助接點，電流鉗測量控制電流。也可使用電流鉗測量輔助接點。

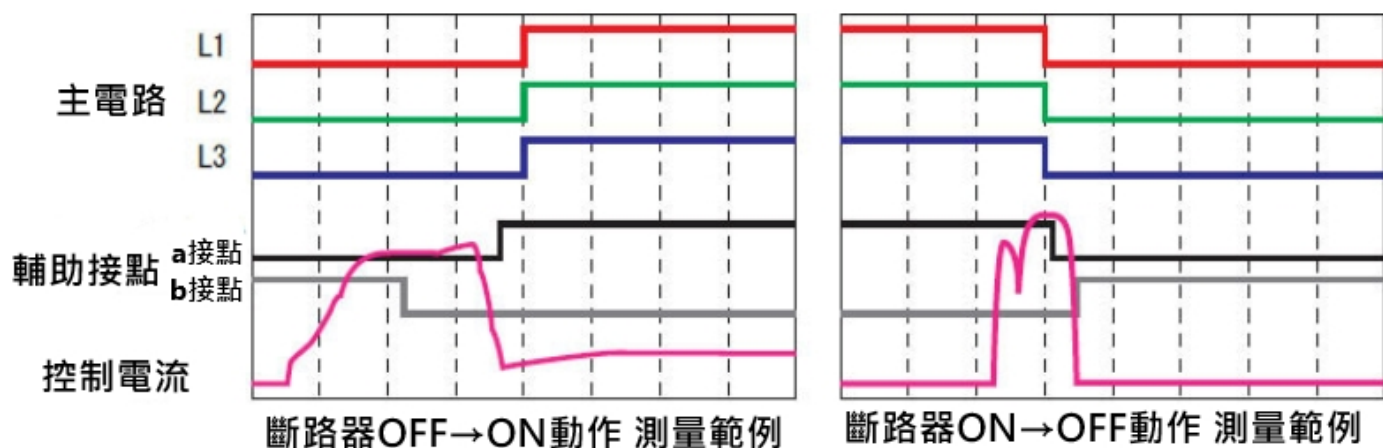

使用儀器

- 存儲紀錄儀：MR8880-21
- 邏輯探頭：MR9321 系列
- ※記載的內容是根據 2017 年 2 月發行的儀器型號。可能在產品款式上有更改，請以現在發行的為準。