


高壓變電設備的噪音測量 M0018-C01

在高壓變電設備的定期檢查中，測量變壓器的噪音

要點

- 可測量高壓變電設備的變壓器的噪音情況。
- 測量物件是油浸變壓器、模鑄變壓器。

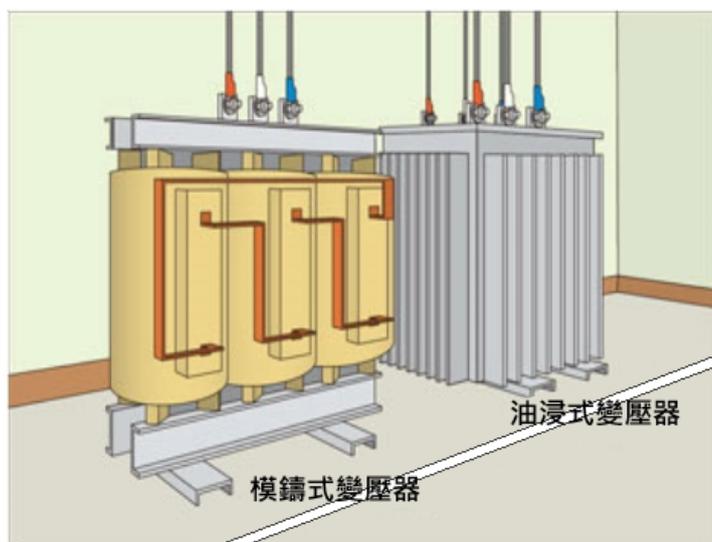

使用方法

- 測量場所
離變壓器 30cm，前後左右 4 處。
變壓器 1/2 的高度
- 設置方法
A 特性
FAST

使用儀器

噪音計： FT3432

※記載的內容是根據 2017 年 2 月發行的儀器型號。可能在產品款式上有更改，請以現在發行的為準。